



床敷ラバータイルt=25, t=10等 (別途工事) 合板t=12mm - 制振シートt=6mm×2層 - 合板t=12mm ◁既設壁(固定壁) - 下地鋼材(大引) 下地鋼材(根太) ビス固定タッピングスクリュー ナベ頭 ピアスPAN 4×13 ネオプレンスポンジゴム t=5mm ▽床仕上げ天端 36 10~25/ 30 8 10 20 30 14 50 64 △既存床天端 グラスウール32k(GW32k50t) ※施工面積の半分程度敷込 303 標準100~150 ドンナラン(接着固定) 無積載時:H=58mm 工事完了積載時: H=54mm 器具積載時: H=50mm レベル調整用ライナー口90×90

|壁際納まり断面詳細図(根太)


| 壁際納まり断面詳細図(大引)

		設計	検図	設計年月日			
考	一級建築士事務所 1級建築士 登録第130525石畑耕司	製図	担当	縮尺 A3:S=1/5	図面名称 ドンナラン納まり図(壁際納まり断面詳細図)	図面番号 ***	

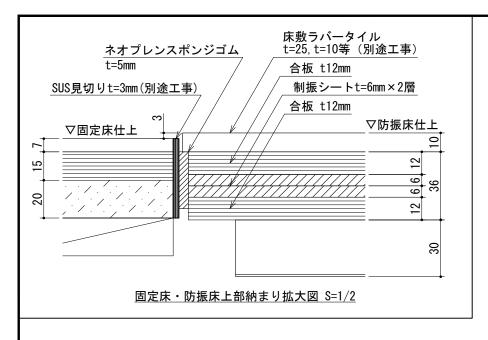

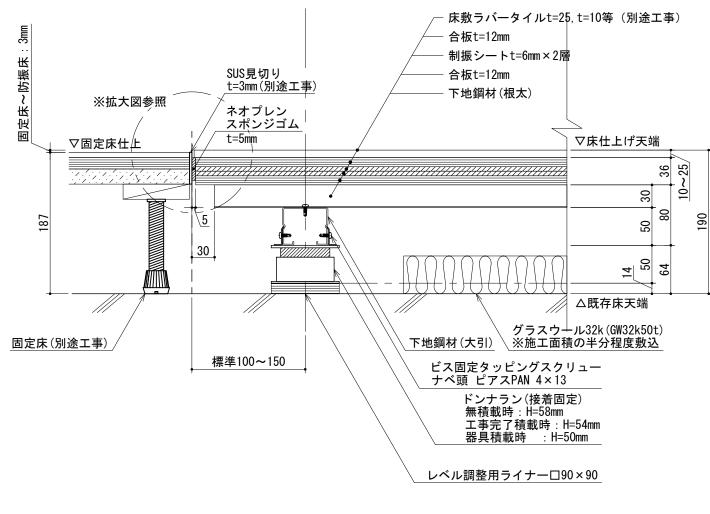


固定床・防振床納まり断面詳細図(根太)

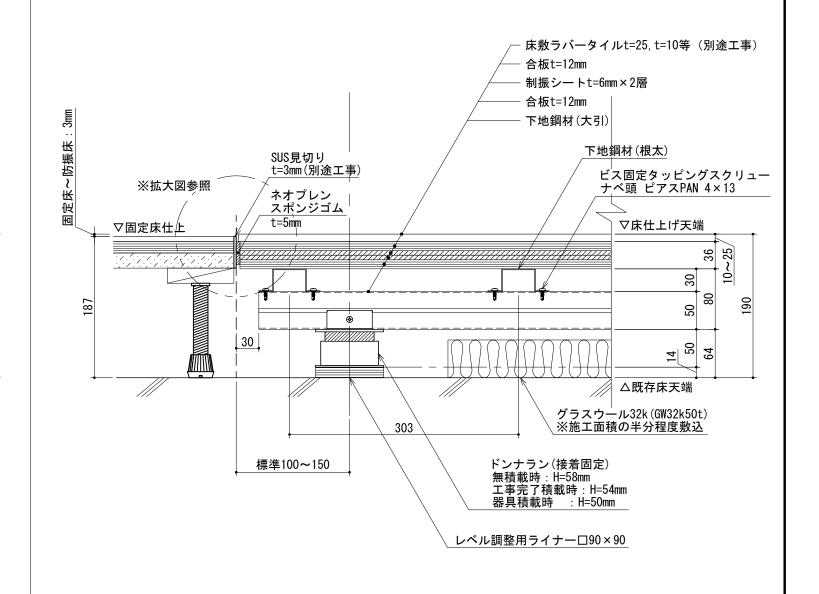

固定床・防振床納まり断面詳細図(大引)

備	(了) *** 会儿子门宣写宣十	設計	検図	設計年月日 2024.11	工事名称	
考		製図	担当	縮尺 A3: S=1/5	図面名称	図面番号 ***
	一級建築士事務所 1級建築士 登録第130525石畑耕司			7.0.0 17 0	ドンナラン納まり図(固定床・防振床納まり断面詳細図)	

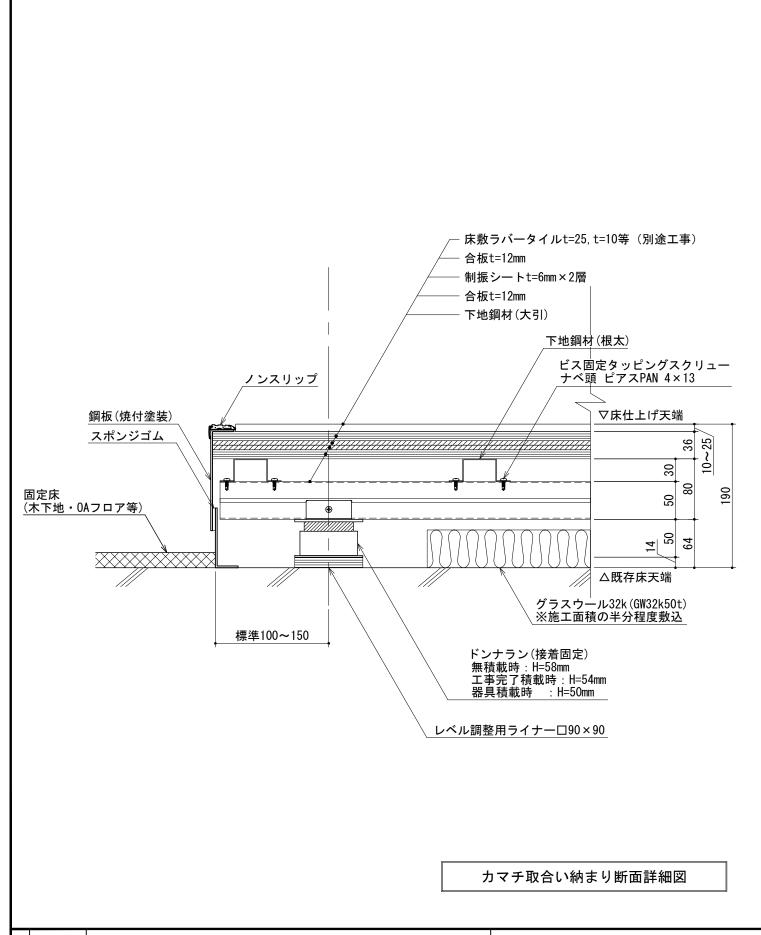

	設計	検図	設計年月日 2024.11	工事名称			
司	製図	担当	縮尺 A3:S=1/5	図面名称	ドンナラン納まり図(カマチ取合い納まり断面詳細図)	図面番号	***